


Elektroschaltbild Dampfumformanlage  
(Kundeneigentum)

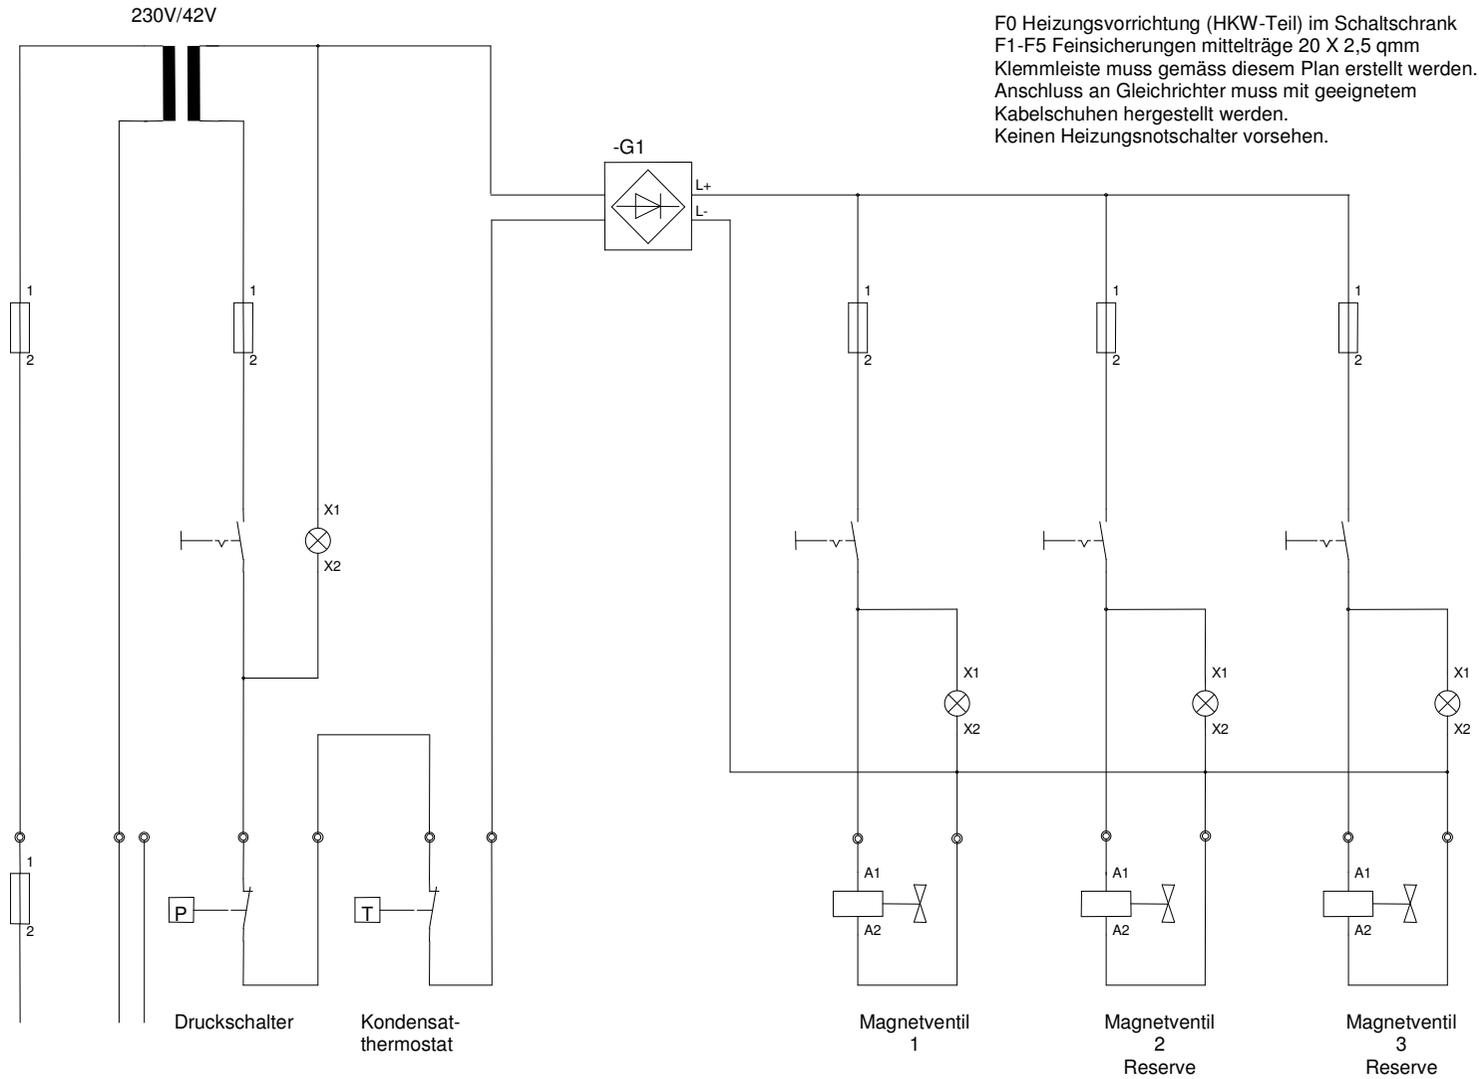

F0 Heizungsvoerrichtung (HKW-Teil) im Schaltschrank  
F1-F5 Feinsicherungen mitteltrage 20 X 2,5 qmm  
Klemmleiste muss gemass diesem Plan erstellt werden.  
Anschluss an Gleichrichter muss mit geeignetem  
Kabelschuhen hergestellt werden.  
Keinen Heizungsnotschalter vorsehen.