


Kompaktstation >300kW (Prinzipschema)  
indirekter Anschluss an das Fernwärmenetz

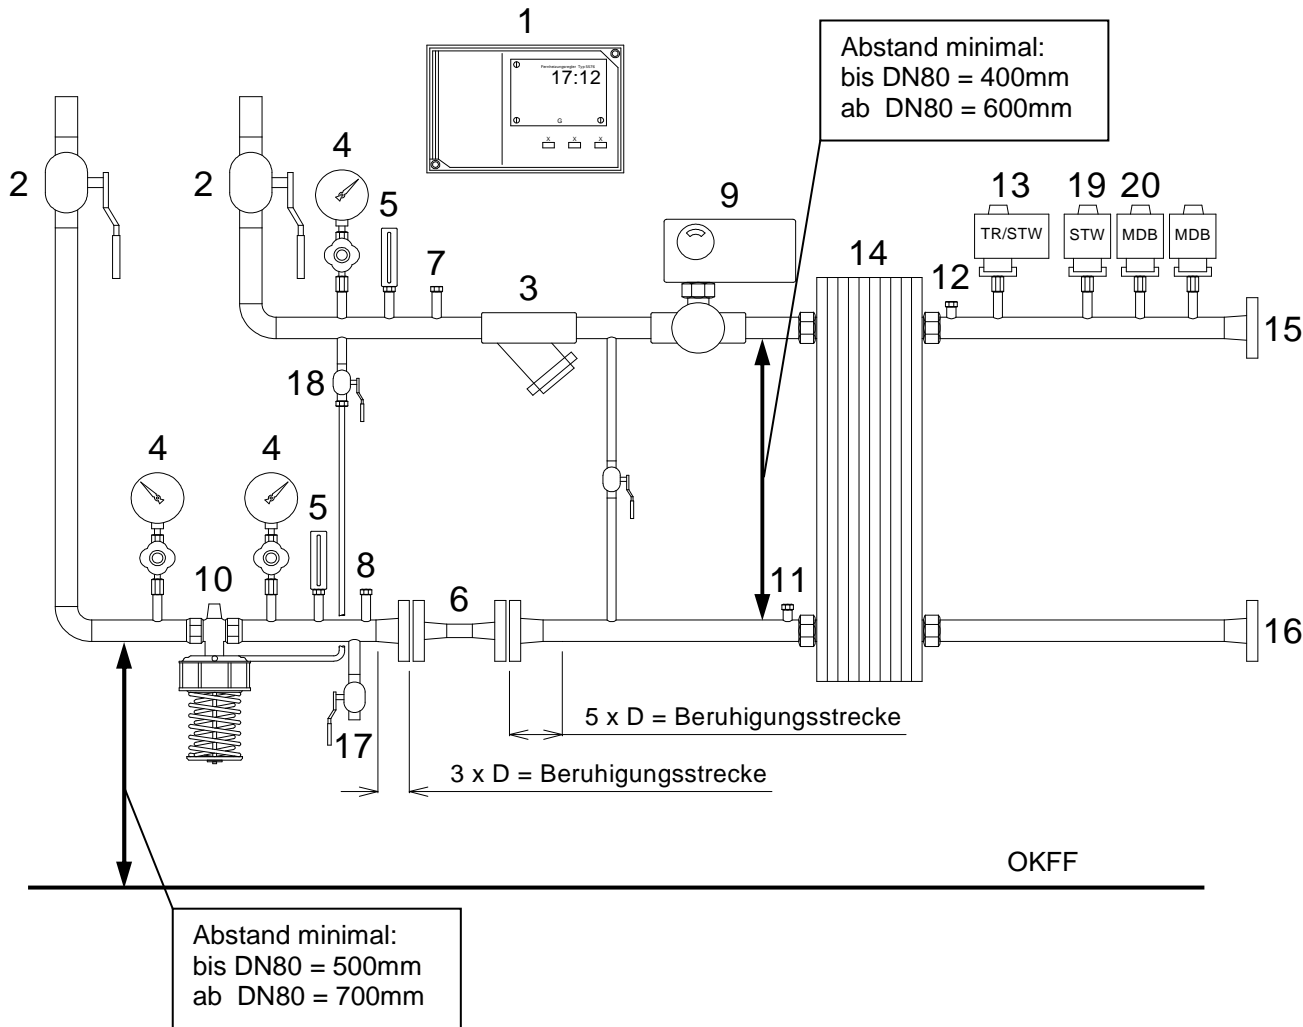

- 1 Fernheizungsregler
- 2 Einschweißkugelhahn
- 3 Schmutzfänger mit Schweißenden
- 4 Manometer mit Manometerventil
- 5 Thermometer mit Einschweißhülse
- 6 Flansch-Paßstück WMZ
- 7 1/2" - Muffe für WMZ-Vorlauffühler
- 8 1/2" - Muffe für WMZ-Rücklauffühler
- 9 Motorregelventil mit Notstellfunktion
- 10 Differenzdruckregler mit V-Begrenzung
- 11 Rücklauffühler Typ 5264
- 12 Vorlauffühler Typ 5264
- 13 TR/STW
- 14 WTT-Edelstahlplattenwärmetauscher
- 15 Sekundärvorlauf
- 16 Sekundärrücklauf
- 17 Hochdruck-Entleerungshahn 1/2"
- 18 Bypass mit Einschweißkugelhahn
- 19 STW = Sicherheitstemperaturwächter
- 20 MDB = Maximal Druckbegrenzer